


15. 냉난방 기구 설치

88

15
냉난방
기구
설치

(1) 슬리브(구멍) 이용

주택에 따라서는 에어컨용 배관 및 FF 난방기의 급배기 등에 이용하는 슬리브가 뚫려 있습니다. 슬리브가 있는 장소는 주택에 따라 다르지만 거실, 거실 겸 식당 등 외부에 면한 벽에 설치됩니다. 상부 슬리브는 에어컨용으로, 하부 슬리브는 FF 난방기의 급배기용으로 주로 이용합니다. 아울러, 슬리브 구멍을 보호하는 슬리브 캡은 분실되지 않도록 잘 보관하십시오(분실 시 고객이 부담합니다).

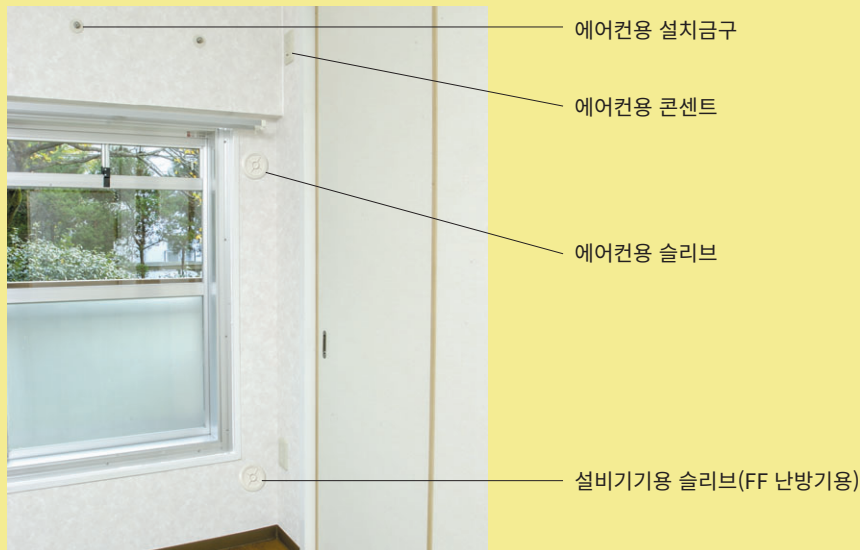

(2) 냉난방 기구 설치

◎주택에 따라서는 각 방에 난방용 설비로서 온수 콘센트가 설치되어 있는 경우(방열기를 연결함), 가스 콘센트가 설치되어 있는 경우(FF 난방기 등을 연결함)가 있습니다.

◎에어컨을 설치할 경우 에어컨용 설치금구, 에어컨용 슬리브 및 에어컨용 콘센트가 있는 주택은 이들을 이용하십시오. 이 경우는 UR도시기구의 모양 변경 승낙이 필요하지 않습니다.

◎에어컨 설치를 위해 설치금구, 슬리브, 에어컨용 콘센트를 설비할 경우에는 UR도시기구의 모양 변경 승낙이 필요하므로 35페이지를 참조하여 수속을 하십시오.

◎주택에 따라서는 실외기 설치 장소가 지정되므로 관리서비스 사무소 또는 주거센터 등에 문의하십시오.

또한, 에어컨 같은 대형기구를 설치할 때는 전기 용량에도 주의가 필요하므로 판매점, 제조사 등과 상담한 후 전기설비에 맞는 최적의 방법으로 설치하십시오.

